

ARPAT - Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici
Viale Maginardo n.1 – 52100 Arezzo

N. prot. **Vedi segnatura informatica** cl AR.02/1.57

a mezzo: PEC

Al	Comune di Cavriglia
----	----------------------------

oggetto: rumore – Valutazione sulla variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Cavriglia.

Riferimento richiesta: Comune di Cavriglia prot. n° 2023/0012420 del 29/08/2023 (Prot. ARPAT n° 2023/0064476)

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- “Relazione tecnica a firma del TCAA ing. Trabalzini datata 12/07/2023

PREMESSA

Il progetto nasce a seguito di quanto di seguito indicato:

- in data 04/05/2023 è stato trasmesso al Comune da parte di AUSL Toscana Sud Est la “Richiesta di approvazione progetto di fattibilità tecnico economica rafforzato per la realizzazione dell’Ospedale di comunità, in loc. Bomba” con allegato il PFTE relativo alla ristrutturazione/adeguamento della porzione di immobile messo a disposizione da parte del Comune di Cavriglia;
- il progetto dell’Ospedale di Comunità Valdarno rientra nell’elenco degli interventi finanziati a valere sul PNRR-Missione 6 Componente 1, Investimento 1.3: “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture- Ospedali di Comunità”;
- per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, intesa come struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata da destinare alle cure intermedie residenziali, il comune di Cavriglia con contratto di comodato ha messo a disposizione dell’AUSL Toscana Sud Est porzione dell’immobile già sede del Centro Servizi e Incubatore Imprese, all’interno dell’area produttiva di Bomba.

Con parere prot. 2023/0053653 qs. Settore ha preso atto del PTFE, riservandosi di esprimersi sul clima acustico.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

La variante al PCCA si rende necessaria per l’approvazione del progetto di un ospedale di comunità in loc. Bomba con variante al PS e al RU vigenti.

L’edificio esistente si trova in classe V del PCCA e la proposta di variante prevede la declassazione dell’edificio in classe IV nel rispetto di quanto previsto nel DPGRT 2/R che prevede laddove non possibile collocazione in classe idonea, il posizionamento anche in classe IV purché i requisiti passivi garantiscano il comfort agli occupanti.

Conseguentemente vengono introdotte delle fasce cuscinetto per raccordare la classe IV alla VI.

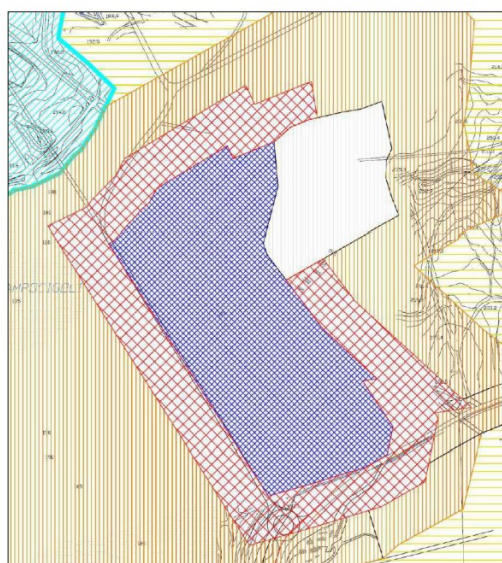


Figura 3.3. Estratto PCCA vigente

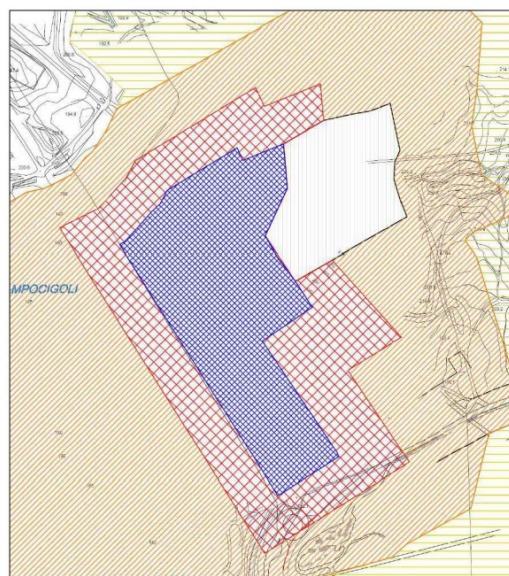


Figura 4.2. Proposta di variante al PCCA

Sono state effettuate misure (con tempi > 30 minuti fino a stabilizzazione livello sonoro) in corrispondenza dei salti di classe introdotti dalla variante come da seguente figura:

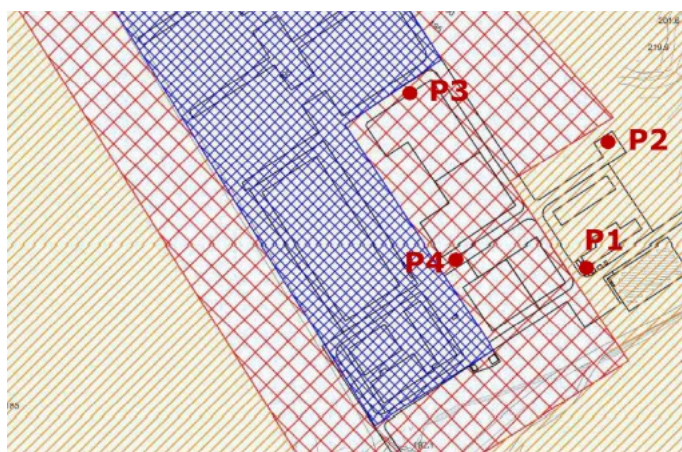


Figura 4.3. Punti di misura

con il seguente esito:

P1: misura del 23 maggio 2023 (tra le 15:00 e le 18:00): 52,2 dBA

P2: misura del 21 giugno 2023 (tra le 09:00 e le 13:00): 46,0 dBA

P3: misura del 21 giugno 2023 (tra le 09:00 e le 13:00): 54,4 dBA

P2: misura del 21 giugno 2023 (tra le 09:00 e le 13:00): 50,2 dBA

Il tecnico conclude osservando trattarsi di area non particolarmente rumorosa e sulla non necessità di esecuzione di rilevamenti notturni, stanti i livelli sonori misurati in periodo diurno e la assenza di sorgenti in funzione in periodo notturno emersa da sopralluogo.

CONCLUSIONI

Si prende atto dell'attuale clima acustico conforme a quanto previsto per la presenza di struttura sanitaria e si ritiene compatibile la variante di PCCA (con riduzione della classe VI per inserimento di nuova classe IV destinata a ospitare la struttura) con i livelli sonori presenti dell'area e con quanto previsto dal DPRGT 2/R.

Si ricorda il rispetto dei requisiti passivi fissati dal DCM 05/12/97 per gli edifici ospedalieri nonché dai CAM.

Si demanda al Comune prevedere nelle porzioni della classe V e VI non ancora utilizzate di disciplinare l'insediamento di attività compatibili con la presenza del nuovo recettore sensibile, sia per gli aspetti di rumore che emissivi, come pure disciplinare le modifiche sostanziali di attività produttive esistenti (al momento come detto non impattanti con clima acustico compatibile con una classe II).

Cordiali saluti

La Responsabile Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud
Dott.ssa Rossana Lietti¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993